
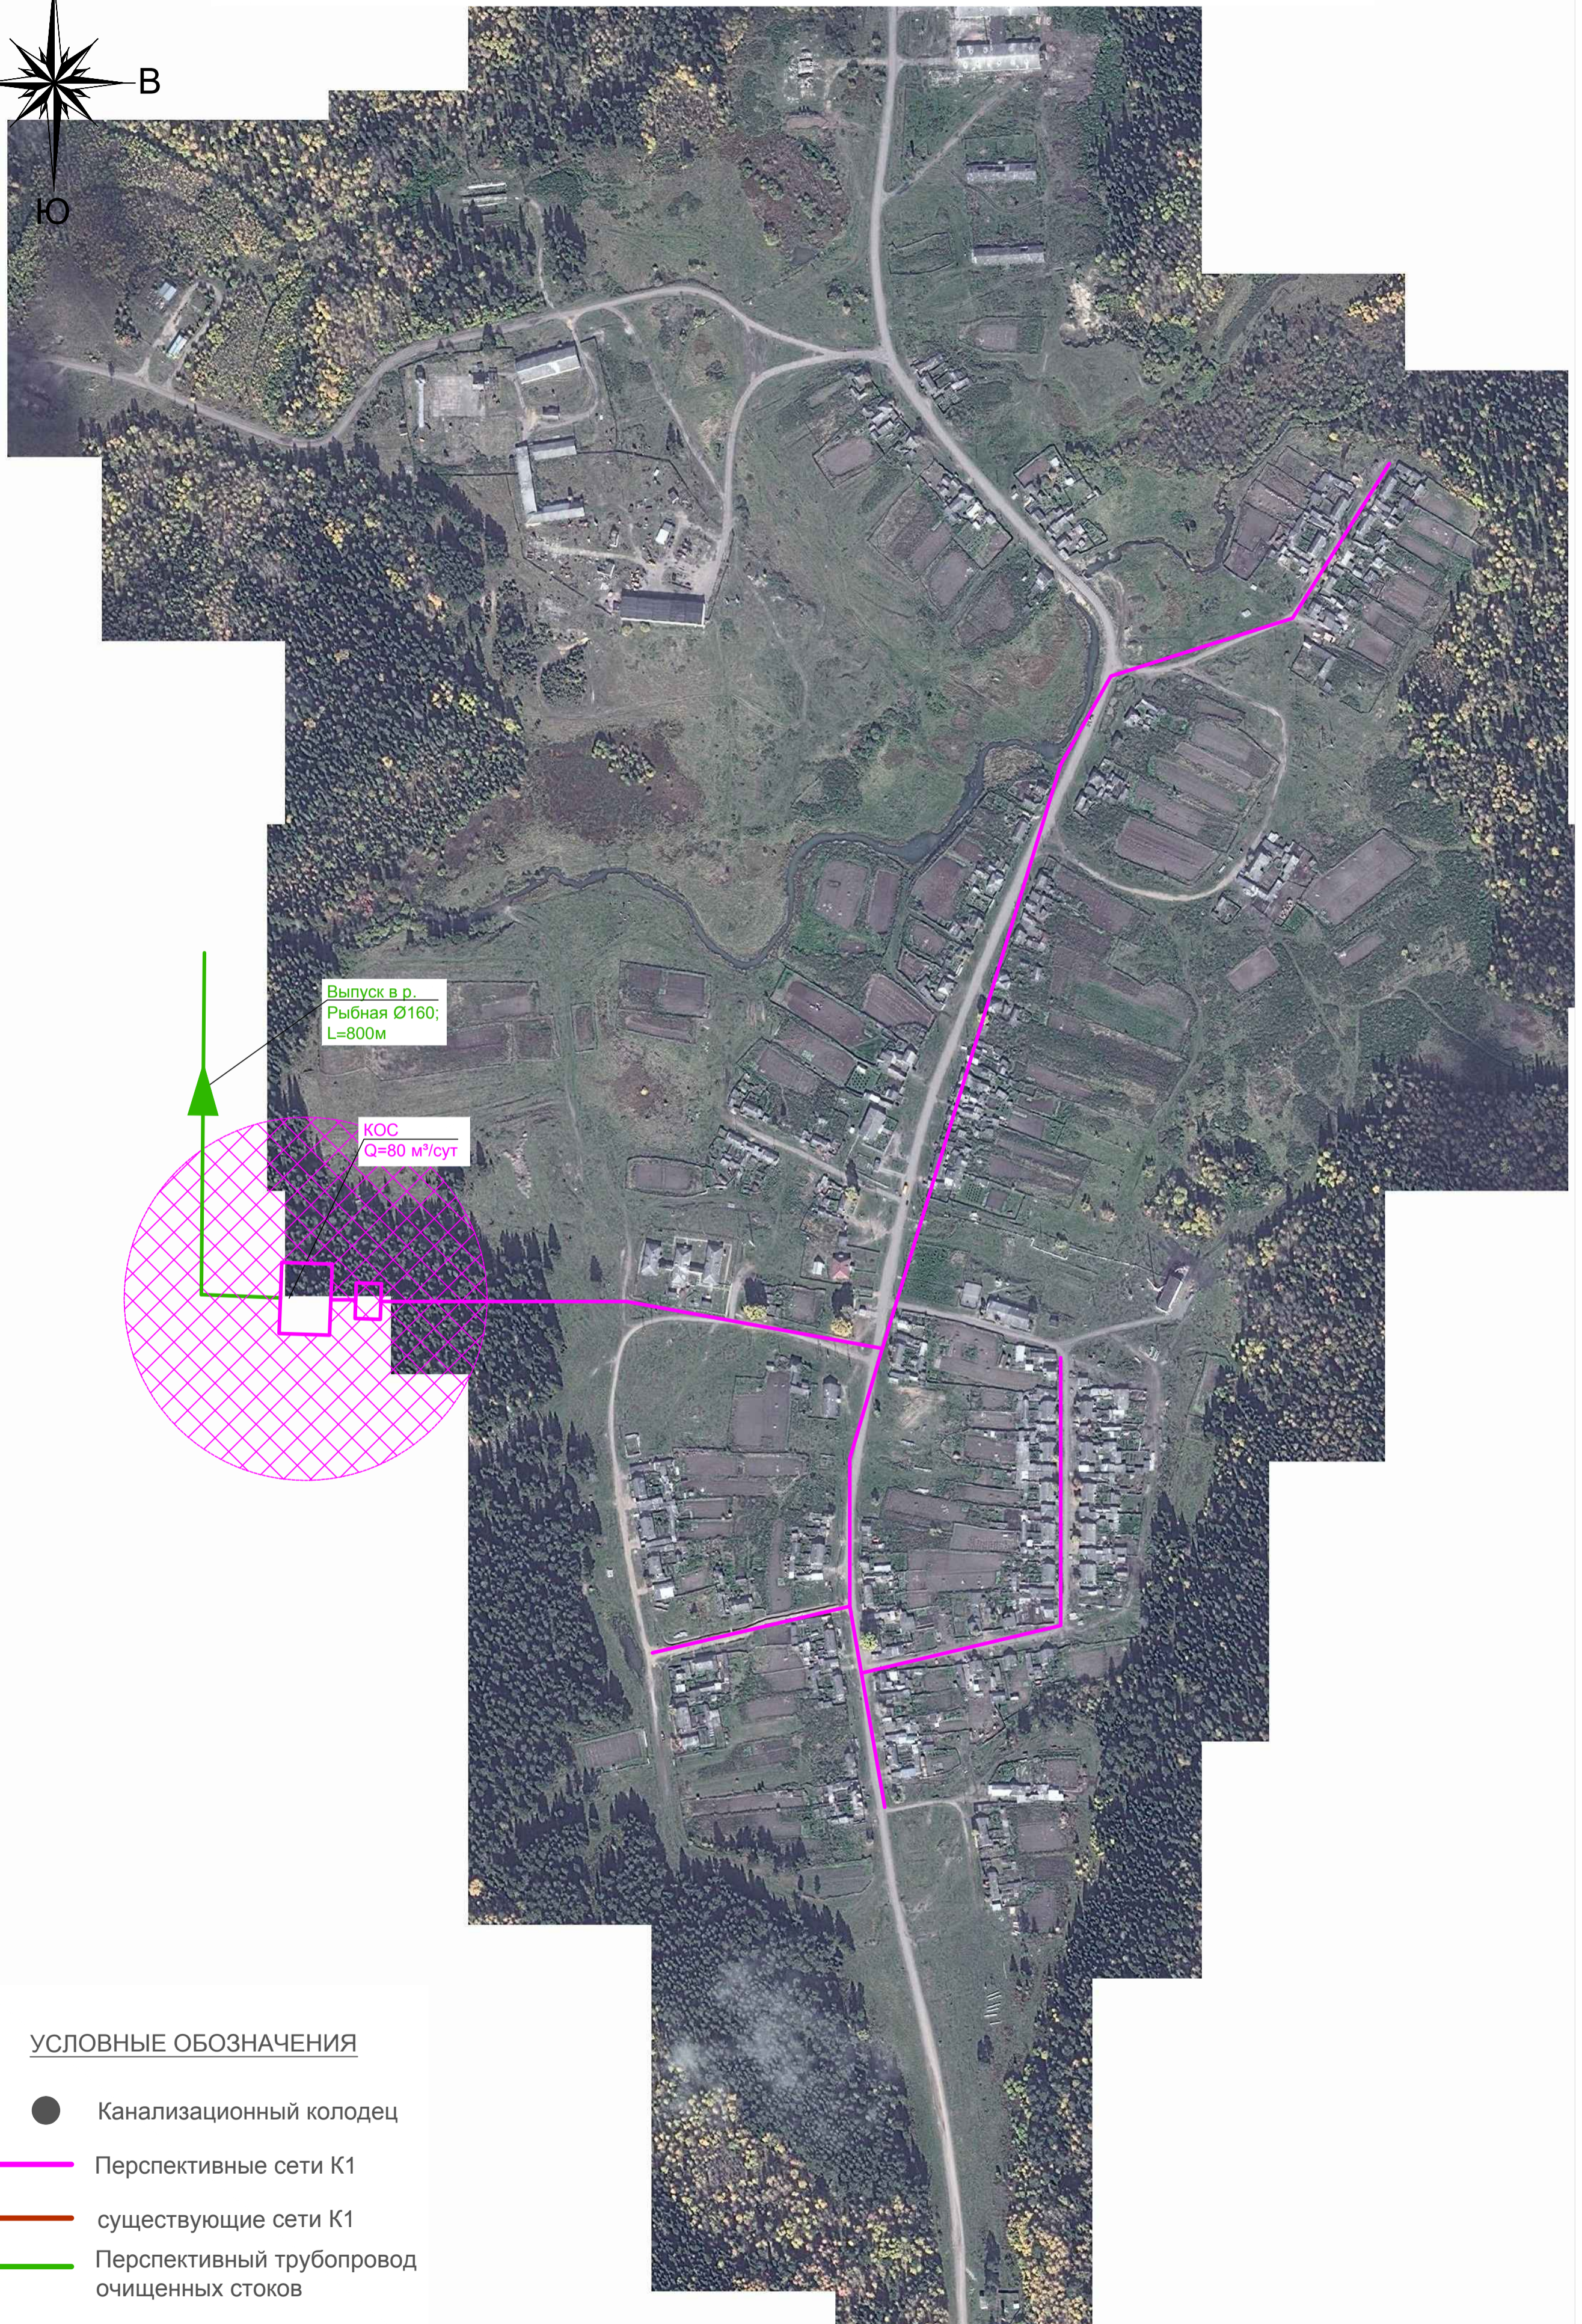


СХЕМА СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ С. ЧАЛБЫШЕВО

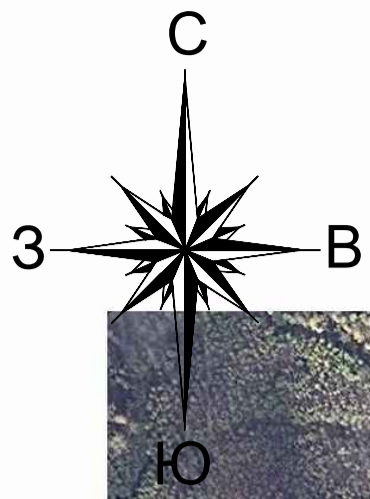

Выпуск в р.  
Рыбная Ø160;  
L=800м

КОС  
Q=80 м³/сут

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Канализационный колодец
- Перспективные сети К1
- существующие сети К1
- Перспективный трубопровод очищенных стоков

Изм.	№ докум.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Изм.	Кодч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата